

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В МБДОУ № 6 не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (такие работы проводятся не реже 1 раза в год)	Утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 50 (Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год).	09.06.2014 г.	
2	В здании МБДОУ № 6 пожарные шкафы (в количестве 10 штук) изготовлены из горючего материала (деревянные пожарные шкафы).	Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» ст. 1, 2; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) статья 107 п. 4 (Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов); Нормы пожарной безопасности (НПБ 151-2000) «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» п. 4.4. (Пожарный шкаф должен изготавливаться из листовой стали любой марки толщиной 1,0, 1,5 мм)	09.06.2014 г.	
3	В МБДОУ № 6, в кабинете секретаря на 1 этаже автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется в неисправном состоянии, а именно, на 1 дымовом пожарном извещателе отсутствует крышка с датчиком.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 п. 61 (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств и противопожарных преград)	09.06.2014 г.	
4	В МБДОУ № 6, в южном крыле, на лестничной клетке 2-го этажа автоматическая пожарная сигнализация	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 п. 61 (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и	09.06.2014 г.	

	эксплуатируется в неисправном состоянии, а именно, на 1 дымовом пожарном извещателе отсутствует крышка с датчиком.	средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах)		
5	В МБДОУ № 6, на 2-ом этаже, кабинет Логопеда, в котором эксплуатируется ЭВМ, не оборудован автоматической пожарной сигнализацией.	Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» ст. 1, 2; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 3, 14, (раздел 1, табл. 1 п. 9), (раздел 3, табл. 3 п. 35.3, п. 38) - (Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14-19, 26-29, 32-38 таблицы 3 при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями);	09.06.2014 г.	
6	Запоры на дверях эвакуационных выходов МБДОУ № 6 не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (кроме дверей эвакуационных выходов из мед. блока и 1, 2, 3 группы)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 п. 35 (Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа)	09.06.2014 г.	
7	В туалете 2-й группы МБДОУ № 6 допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильников.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 п. 42 «в» (Запрещается...эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника)	09.06.2014 г.	
8	В моечной 10-й группы МБДОУ № 6 допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 п. 42 «в» (Запрещается...эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),	09.06.2014 г.	

	светильников	предусмотренными конструкцией светильника)		
9	В туалете мед. блока МБДОУ № 6 допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильников	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 п. 42 «в» (Запрещается...эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника)	09.06.2014 г.	
10	В МБДОУ № 6 противопожарная дверь в электрощитовой не имеет устройства для самозакрывания.	Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» ст. 1, 2; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.17. (Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а двери, ворота, люки и клапаны должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.)	09.06.2014 г.	
11	В МБДОУ № 6, на 2-ом этаже, дверь кабинета «Логопункт», расположенная на лестничной клетке, не оборудована устройством для самозакрывания.	Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» ст. 1, 2; Строительные нормы и правила (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.18* (Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах); Свод правил (СП 1.13130.2009) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.7.	09.06.2014 г.	
12	В МБДОУ № 6, на 2 этаже, двери расположенные на лестничной клетке (группы №№ 7, 11) не оборудованы устройствами для самозакрывания.	Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» ст. 1, 2; Строительные нормы и правила (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.18* (Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах); Свод правил (СП 1.13130.2009) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.7.	09.06.2014 г.	
13	В столярной мастерской МБДОУ № 6 допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильников	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 п. 42 «в» (Запрещается...эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника)	09.06.2014 г.	
14	В МБДОУ № 6 не обеспечено наличие на	Правила противопожарного режима в Российской Федерации,	09.06.2014 г.	

дверях помещений складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 п. 20 (Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора


г. Полярные Зори УНД ГУ МЧС России по

по пожарному надзору)

Мурманской области – государственный инспектор

г. Полярные Зори по пожарному надзору, Сушеня А.В.

« 25 » сентября 20 13 г.

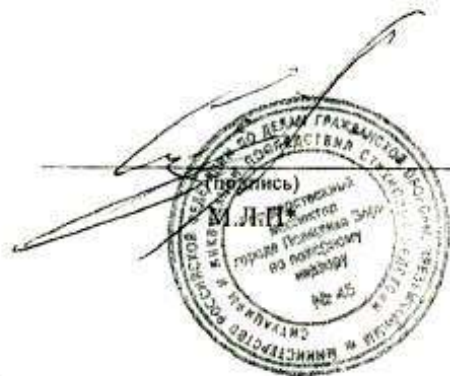

Предписание для исполнения получил(а):

И.о. заведующей МБДОУ № 6

г. Полярные Зори

Пономарева Лилиана Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« » 20 13 г.